

Zertifikat

über die Qualität der luftdichten Gebäudehülle

Das Gebäude/Objekt:


**Bavariaring 12
87600 Kaufbeuren**

hat am:

21.09.2015

bei der Messung der Luftdichtheit nach EN 13829, Verfahren B
folgenden Wert für die volumenbezogene Luftdurchlässigkeit erzielt:

$$n_{50} = 0,58 \text{ (1/h)}$$

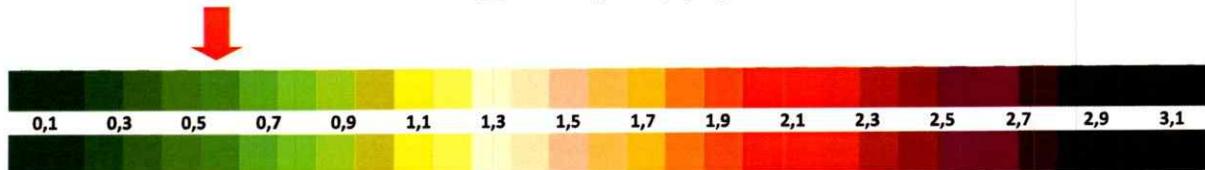

$$q_{50} = 1,27 \text{ (m}^3\text{/hm}^2\text{)}$$

Die Anforderungen an die Luftdichtheit nach EnEV betragen
bei Gebäuden mit raumluftechnischen Anlagen :

$$n_{50} \leq 1,5 \text{ (1/h)}$$

$$q_{50} \leq 3,0 \text{ (m}^3\text{/hm}^2\text{)}$$

Die Anforderungen der Vorschrift werden erfüllt.

Germaringen, den 24.09.2015

Walter Götzfried



Zertifizierter Prüfer
der Gebäude-Luftdichtheit im Sinne
der Energieeinsparverordnung
Walter Götzfried

zertifiziert am 12.12.2012 - Nr. 269

EnerSan GbR
Gebäude-Energieberater
Anemonenweg 13
D-87656 Germaringen
Tel.: 08344 922959
Fax: 08344 922969