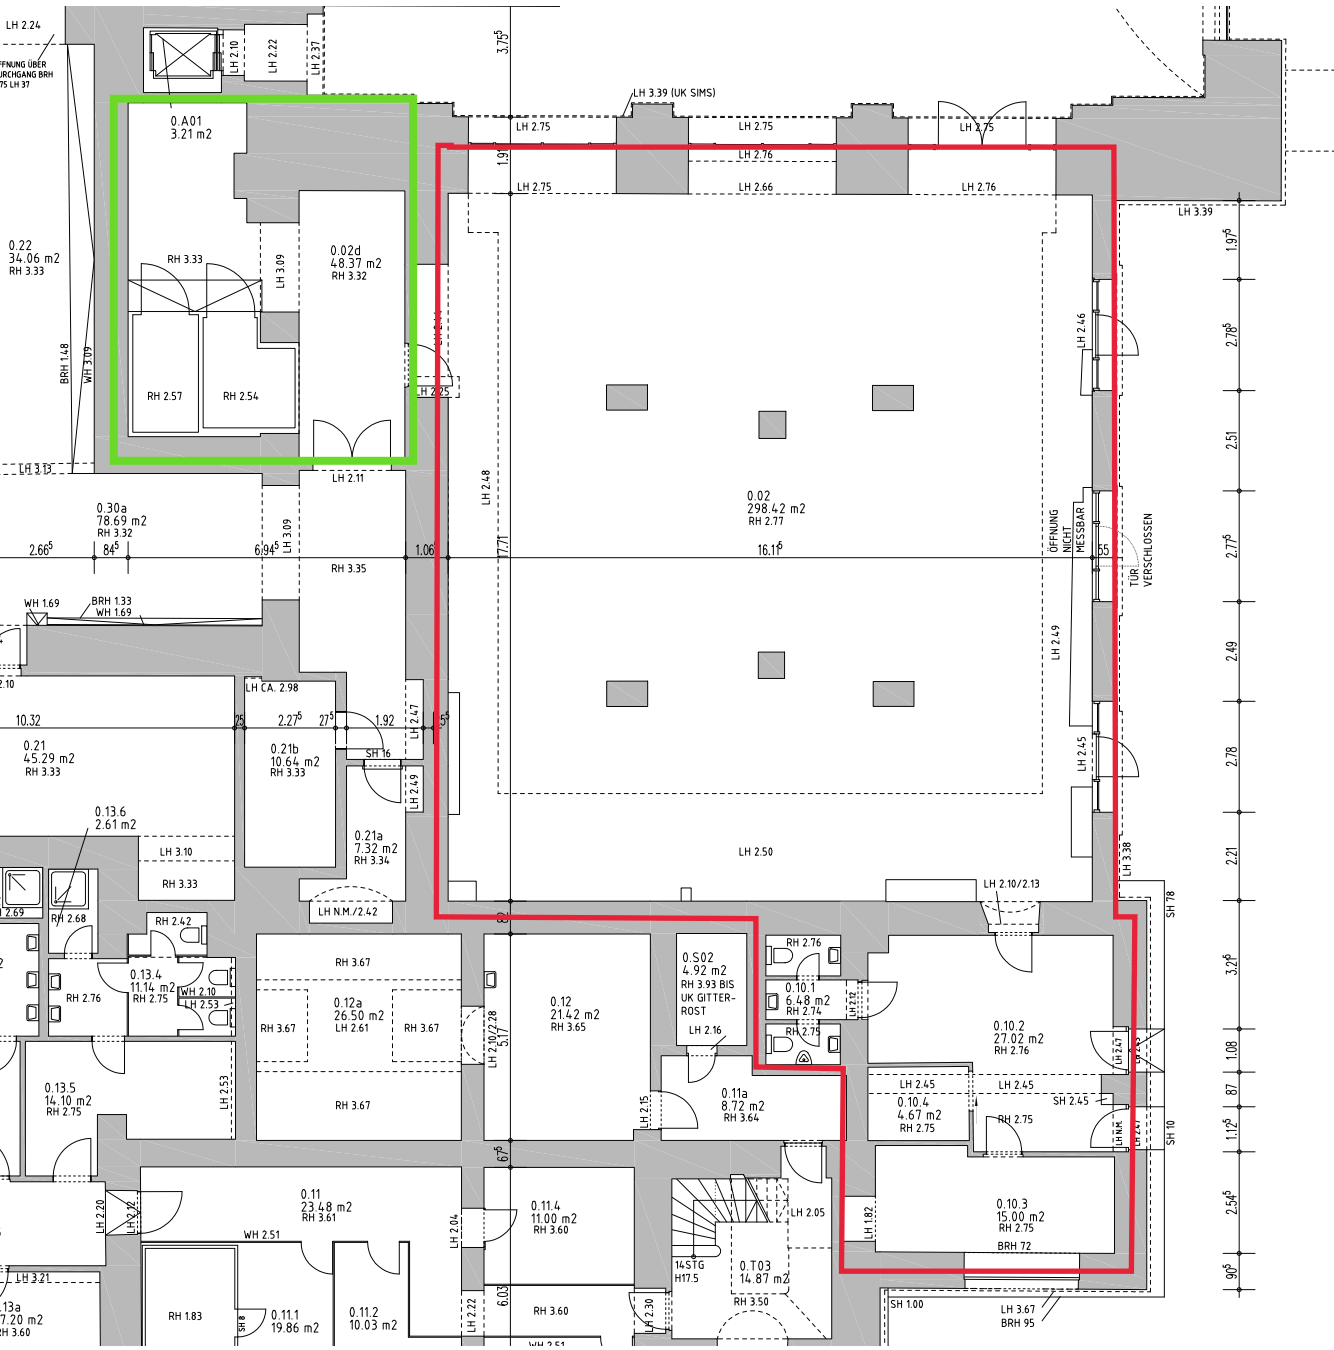

LH 2.24
0.A01
3.21 m2
0.22
34.06 m2
RH 3.33
RH 3.33
0.02d
48.37 m2
RH 3.32
RH 2.57
RH 2.54
LH 3.09
LH 2.11
LH 3.13
0.30a
78.69 m2
RH 3.32
RH 3.35
WH 1.69
BRH 1.33
WH 1.69
LH 3.39 (UK SIMS)
LH 2.75
LH 2.76
LH 2.66
LH 3.39
LH 2.48
0.02
298.42 m2
RH 2.77
ÖFFNUNG NICHT MESSBAR
TÜR VERSCHLOSSEN
LH 2.46
LH 2.49
LH 2.45
LH 2.50
LH 3.38
LH 2.10/2.13
SH 78
LH CA. 2.98
0.21
45.29 m2
RH 3.33
0.21b
10.64 m2
RH 3.33
SH 16
LH 2.47
LH 2.49
0.13.6
2.61 m2
LH 3.10
RH 3.33
0.21a
7.32 m2
RH 3.34
LH N.M./2.42
RH 2.68
RH 2.42
RH 2.76
0.13.4
11.14 m2
RH 2.75
WH 2.10
LH 2.53
RH 3.67
0.12a
26.50 m2
LH 2.61
RH 3.67
RH 3.67
0.12
21.42 m2
RH 3.65
LH 2.10/2.28
0.S02
4.92 m2
RH 3.93 BIS UK GITTER-ROST
LH 2.16
RH 2.76
0.10.1
6.48 m2
RH 2.74
RH 2.75
0.10.2
27.02 m2
RH 2.76
LH 2.47
0.13.5
14.10 m2
RH 2.75
LH 2.53
RH 3.67
LH 2.15
0.11a
8.72 m2
RH 3.64
LH 2.45
0.10.4
4.67 m2
RH 2.75
LH 2.45
SH 2.45
RH 2.75
SH 10
LH 2.20
0.11
23.48 m2
RH 3.61
WH 2.51
LH 2.04
0.11.4
11.00 m2
RH 3.60
LH 2.05
14STG
H17.5
0.T03
14.87 m2
RH 3.50
LH 1.82
0.10.3
15.00 m2
RH 2.75
BRH 72
LH 3.21
RH 1.83
0.11.1
19.86 m2
0.11.2
10.03 m2
LH 2.22
RH 3.60
LH 2.30
SH 1.00
LH 3.67
BRH 95